


2 lag platekledning iht. tabell 53
NBI 522.511
Stendere min. 48x98 mm c/c 600 mm
Isolasjon 2x100 mm
(Bruk av glassull krever spesiell branndokumentasjon)
(Lydvegg - klasse C 55DB)



2 lag platekledning iht. tabell 53
Stendere min. 48x123/148 mm c/c 600 mm
Isolasjon 120/150 mm
(Bruk av glassull krever spesiell branndokumentasjon)
(Ikke lydvegg)

Ikke bærende branncellevegger EI60		HENVISNINGER:	
		NBI: 520.322	
		NBI: 522.511	
2803	MÅLESTOKK 1:10		
	DAKARK AS		
	DATO: 14.02.14		
	REVIDERT:	DATO: 07.03.22	
		DATO:	
BYGGMANN		DATO:	

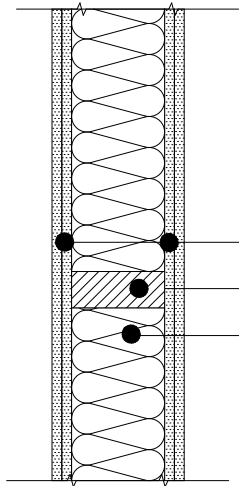